



PROIECT nr.60/23.04.2025

HOTĂRÂREA nr. ____

Privind neavizarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și acordarea unui mandat special reprezentatului UAT oraș Horezu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", în vederea exprimării votului cu privire la modificarea Regulamentului serviciului și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Orașului Horezu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2025 la care participă un număr de consilieri locali din numărul total de 15 în funcție;

Văzând că prin votul unanim domnul consilier local Sărdărescu Vintilă a fost ales președinte de ședință;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.10284/23.04.2025 al primarului orașului Horezu;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.10289/23.04.2025;
- Proiectul de hotărâre inițiat de domnul Sărdărescu Nicolae, primarul orașului Horezu;

Tinând seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului Horezu, județul Vâlcea nr.10290/23.04.2025;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" nr.190 din 04.04.2025, înregistrată la Primăria orașului Horezu sub nr.9011 din 07.04.2025;
- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" nr.9 din 9.03.2023 și care constituie anexă la Contractul de delegare nr.1/2008;
- respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu :

- art.8 alin.(1) și alin.(3) lit.d²) și i), art.10 alin.(5), art.22 alin.(4) și art.29 alin.(10) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare;
- art.6 din Legea privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, R, cu modificările și completările ulterioare;
- art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007, privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- art.5 pct.10 lit.j), art.75 alin.1 lit.b), art.84 alin.5, art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și alin.3 lit.f), coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu un număr devoturi pentru,vot împotriva, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1-Nu se avizează modificarea art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării prevederilor alin.(3), potrivit cărora "Persoanele fizice și asociațiile de proprietari/locatari sunt scutite de la plata apei meteorice preluată în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare".

Art.2-Se acordă mandat special reprezentantului UAT oraș Horezu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", **să nu probe**, în numele și pe seama UAT oraș Horezu:

2.1. - modificarea art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., în sensul eliminării alineatului (3), potrivit căruia "Persoanele fizice și asociațiile de proprietari/locatari sunt scutite de la plata apei meteorice preluată în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare", după cum urmează:

"Art.236

(1) *Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare și epurată se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică stabilită și comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846 – 2:2006.*

(2) *În cazul în care un utilizator este racordat la rețeaua publică de canalizare care funcționează în sistem unitar, divizor sau mixt, apa meteorică se va factura astfel:*

Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua publică de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice stabilită și comunicată de A.N.M., pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-2:2006, și anume:

-0,90 - pentru învelitori metalice, din sticlă, țiglă și carton asfaltat, terase asfaltate și pavaje din asfalt și beton;

-0,10 - pentru terenuri de sport, grădini, incinte și curți nepavate, terenuri agricole (cultivate).

Relația de calcul analitic este:

$$Q_m = (S_1 \times 0,90 + S_2 \times 0,10) \times k$$

unde:

Q_m - cantitatea de apă meteorică lunară;

S₁ - suprafața aferentă învelitorilor metalice, din sticlă, țiglă și carton asfaltat, terase asfaltate și pavaje din asfalt și beton;

S₂ - suprafața aferentă terenurilor de sport, grădini, incinte și curți nepavate, terenuri agricole (cultivate);

k - cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii.

(3) *Eliminat.*

(4) *Persoanele fizice și/sau juridice sunt obligate, în cazul în care rețelele de canalizare sunt proiectate doar pentru preluarea apelor uzate menajere, să nu evacueze apa pluvială/meteorică în rețeaua publică de canalizare. Apele pluviale/meteorice pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului regional".*

2.2 - modificarea în mod corespunzător, prin Act adițional, a anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A.

Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul prin birourile de specialitate.

Art.4-Prezenta hotărâre se va afișa pe site-ul instituției și se va comunica prin grija Secretarului general al orașului Horezu la: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea în vederea verificării de legalitate, la Primarul orașului Horezu în vederea punerii în aplicare și la ADI "APA VÂLCEA".

**Inițiator,
Primar
Sărdărescu Nicolae**

**Vizat pentru legalitate,
Secretar general oraș
Boaghe Monica**

Intocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155 M

Nr. 10284/23.04.2025

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa nr. 190 din 04.04.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” prin care solicită modificarea art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Adunării Generale a ADI „APA Vâlcea”, deoarece în urma inspecției economico-financiare realizate la Apavil S.A. de către o echipă din cadrul DGRFP Craiova - Activitatea de Inspecție Fiscală - Serviciul de Inspecție Economico-Financiară, a fost emisă Dispoziția obligatorie nr.CRR-AIF 1.305 din 22.03.2024, prin care au fost dispuse mai multe măsuri pentru deficiențele constatate, printre care și cele de la pct.3.8 (măsura 8). La pct.3.8 din Dispoziția obligatorie, se precizează că operatorul economic nu a facturat către consumatorii finali întreaga cantitate de apă epurată și deversată pentru care s-au achitat taxe la A.N. Apele Române-Administrația Bazinală deoarece în regulamentul ADI Apa Vâlcea există un articol pentru scutirea de la plata apei meteorice preluate în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare pentru persoanele fizice și asociațiile de proprietari.

Ca urmare a acestei masuri APAVIL SA Valcea a notificat ADI APA Valcea sa plateasca integral sumele mentionate in raportul de control si totodata sa se ia măsuri prin care sa se modifice art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in sensul inlaturarii prevederilor referitoare la scutirea persoanelor fizice si a asociatiilor de proprietari/locatari de la plata apei meteorice preluata in reseaua publica de canalizare.

Unitatea administrativ teritorială orașul Horezu, inca din anul 2019 a inventariat întreaga suprafata de teren asfaltata si betonata luata in calcul in vederea stabilirii cantitatii de apa pluviala ca valoare de facturare a apei meteorice.

Astfel, întreaga cantitate de apa meteorica ce ar apartine persoanelor fizice si/sau asociatiilor de proprietari ce se scurge pe starzile orașului și se deverseaza in canalizare, este facturata inca din acel an, *fapt pentru care nu se impune o nouă facturare către populație și asociațiile de proprietari., lucru ce s-ar întâmpla dacă am accepta solicitarea ADI APA Vâlcea de eliminare a art.236 din Regulament.* Având în vedere că orașul Horezu și-a îndeplinit prevederile contractuale, vă supun aprobării proiectul de hotărâre prin care să adoptăm o hotărâre ce va mandata reprezentantul orașului Horezu în vederea neaprobării celor solicitate, referitoare la eliminarea alineatului referitor la ”scutirea de la plata apei meteorice preluată în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare”.

Primar,
Sărdărescu Nicolae



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Impresună așee performanță"



Sistemul de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219-C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155-M

Nr. 10289/23.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Horezu referitor la neavizarea modificării Regulamentului serviciului operatorului regional APAVIL SA, cu modificările și completările ulterioare, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Horezu în AGA ADI APA Valcea în vederea exprimării votului cu privire la modificarea Regulamentului serviciului și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare

În regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional APAVIL SA așa cum a fost el modificat și completat prin Hotărârea ADI APA Valcea este inserat la articolul 236 alineatul 3 faptul că "persoanele fizice și asociațiile de proprietari/locatari sunt scutite de la plata apei meteorice preluată în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare".

În urma inspecției economice financiare realizată la APAVIL SA în perioada 09.10.2023-11.03.2024 de către DGRFP Craiova a fost emisă Dispoziția Obligatorie nr.CRR-AIF 1305 din 22.03.2024 prin care au fost dispuse mai multe măsuri pentru deficiențele constatate, printre care și măsura 3.8 în care se precizează că operatorul economic nu a facturat către consumatorii finali întreaga cantitate de apă epurată și deversată pentru care s-au achitat taxe la AN Apele Române-Administrația Bazinală Olt, ca urmare a scutirilor de plată pentru apă meteorică preluată în rețeaua publică de canalizare.

Ca urmare a acestor măsuri APAVIL SA Valcea a notificat ADI APA Valcea să plătească integral sumele menționate în raportul de control și totodată să se adopte sau nu o hotărâre de consiliu local prin care să se modifice art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în sensul înlăturării prevederilor referitoare la scutirea persoanelor fizice și a asociațiilor de proprietari/locatari de la plata apei meteorice preluată în rețeaua publică de canalizare.

În ceea ce privește UAT Horezu, încă din anul 2019 a fost inventariată întreaga suprafață de teren asfaltată și betonată luată în calcul în vederea stabilirii cantității de apă pluvială ca valoare de facturare canal apă meteorică, fiind anexat și planul de situație cu suprafața rezultată în urma măsurătorilor.

Astfel, întreaga cantitate de apă meteorică ce ar aparține persoanelor fizice și/sau asociațiilor de proprietari ce se scurge pe străzile orașului și se deversează în canalizare, este facturată încă din acel an, *fapt pentru care nu se impune o nouă facturare către populație și asociațiile de proprietari.*

Fata de acest aspect, solicităm adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Horezu privind neavizarea modificării Regulamentului serviciului operatorului regional APAVIL SA, cu modificările și completările ulterioare, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Horezu în AGA ADI APA Valcea în vederea exprimării votului de neavizare a modificării Regulamentului serviciului și a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt solicitate de Apavil.

Întocmit,
Gînju Mircea Emil

**Suprafete calcul apa meteo ce este colectata pentru epurare
13478 mp**


Nr. crt.	Denumire zona	Suprafata (mp)
1	STR. TUDOR VLADIMIRESCU	560
2	PARCARE BLOC	1190
3	STR. CAPITAN MALDAR	518
4	STR. UNIRII ZONA 2	876
5	STR. NICOLAE IORGA	1593
6	STR. MIRCEA CEL BATRAN 1	5000
7	STR. NICOLAE BALCESCU 1	3740

APAVIL S.A.
REGISTRATURA
Str. Carol I Nr. 3-5
Nr. 3695
Ziua ... 05 Luna ... 02 Anul ... 2019

N
1:4000

Comisia (05.12.2018)

Nr. Crt.	Nume si prenume	Semnatura	Din partea
1	Baluta Alina	<i>[Signature]</i>	APAVIL - sect. contractant
2	Socoloscu Ion	<i>[Signature]</i>	APAVIL - sect. sector
3	Iliescu Felicia	<i>[Signature]</i>	APAVIL - Birou GIS
4	Popescu Ionut	<i>[Signature]</i>	APAVIL - Birou GIS
5	Averam Ion	<i>[Signature]</i>	PRIM. HOREZU
6	OPADA Ionut	<i>[Signature]</i>	PRIM HOREZU

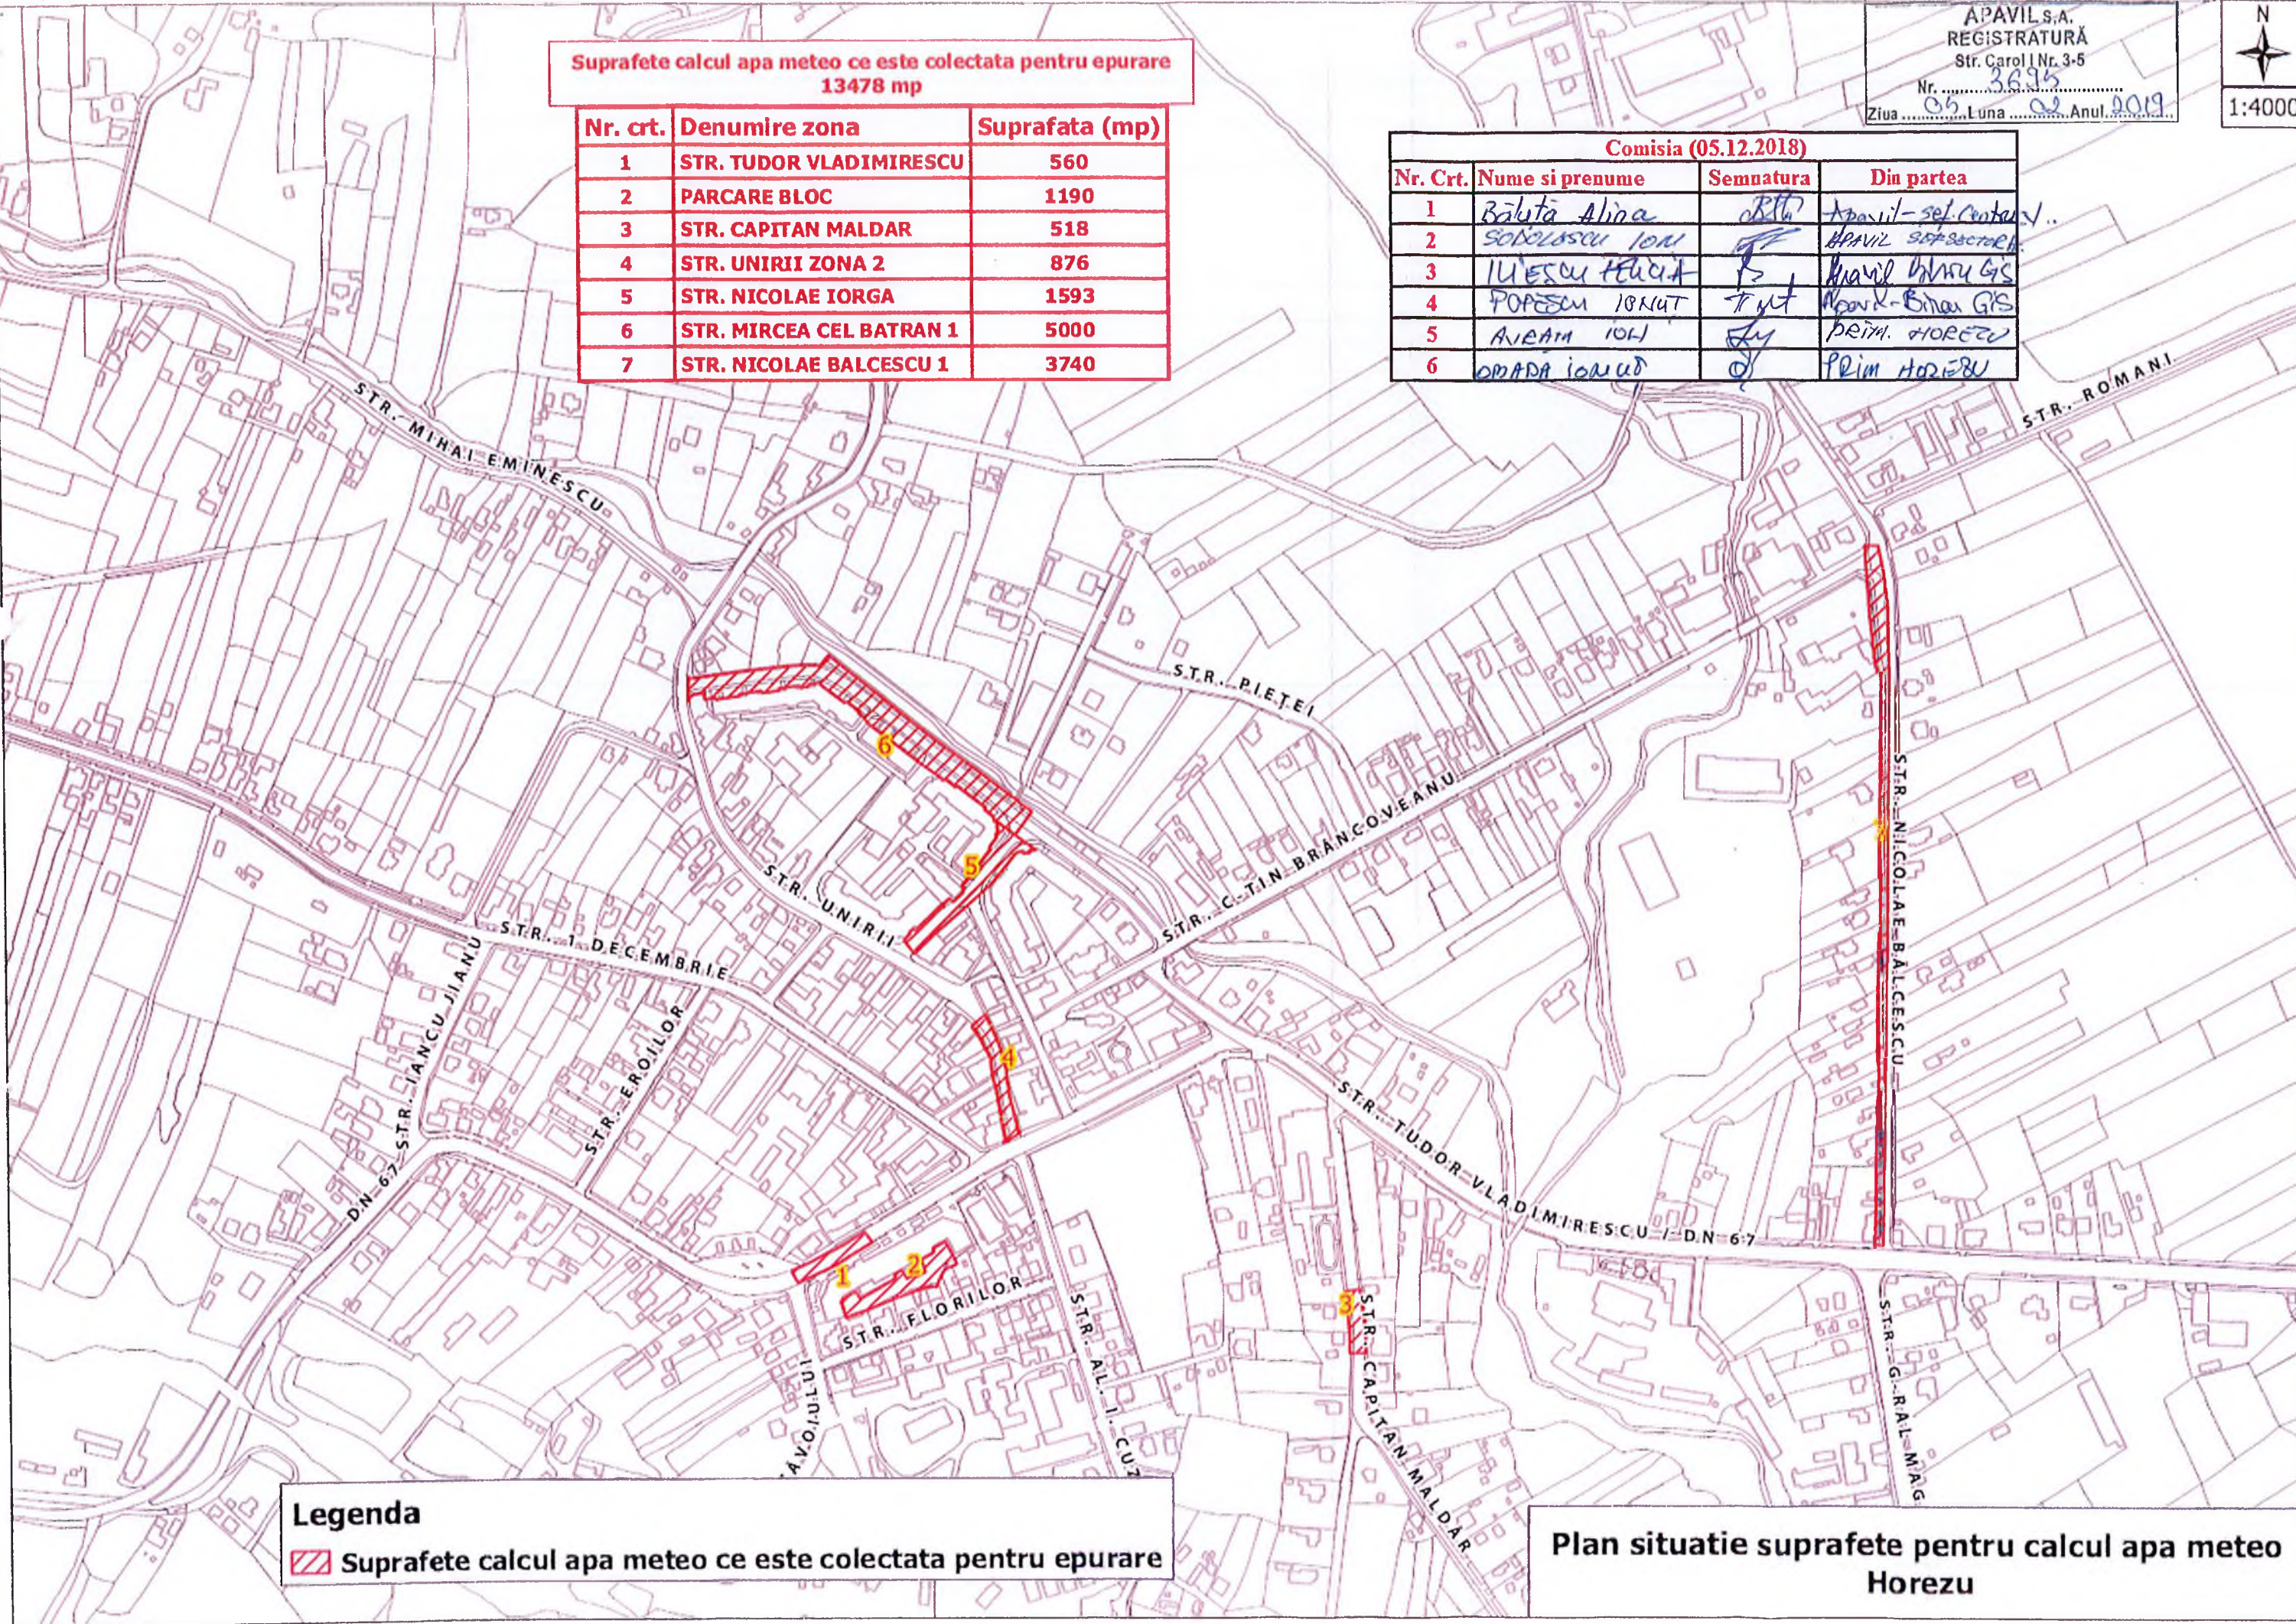

Legenda
 Suprafete calcul apa meteo ce este colectata pentru epurare

**Plan situatie suprafete pentru calcul apa meteo
Horezu**

APAVIL S.A.



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO 16468149
Site: www.apavil.ro

Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr.3695/05.02.2019 Tel: 0250/739580; 0350/805461

Primăria Oraşului Horezu
Judeţul Vâlcea
Registratură Nr. 2634.
zi 06 Lună 02 An 2019.

Către,
Primaria Orasului HOREZU ✓
In atentie,
Dlui. Primar – Nicolae SĂRDĂRESCU

Urmare adreselor dumneavoastră: 26404/09.11.2018 inregistrata la APAVIL SA sub nr. 41064/13.12.2018 si 30164/27.12.2018 înregistrată la APAVIL S.A. sub nr. 230/03.01.2019, prin care contestaţi suprafaţa luată in calcul in stabilirea valorii de facturare "canal-apă meteorică", va inaintam anexat planul de situaţie cu suprafaţa rezultată in urma masurărilor efectuate in data de 05.12.2018 de catre o comisie formata din reprezentanti ai APAVIL SA si ai Primariei Horezu, suprafaţă ce se va lua in calcul incepand cu 01.01.2019.

Cu consideraţie,

Director General,
Ing. Gigi PREDUŞ

Director Comercial,
ing. Constantin TUDORA



Sef Serviciu Clienti,
ing. Daniela MESEA

*M. Administrator***Adresa ADI APA Vâlcea nr.190 din 04.04.2025**


1 mesaj

APA Valcea <apavalcea@yahoo.com>

4 aprilie 2025 la 09:36

Către: Primaria Dragasani <dragasani@vl.e-adm.ro>, "babeni@vl.e-adm.ro" <babeni@vl.e-adm.ro>, "balcesti@vl.e-adm.ro" <balcesti@vl.e-adm.ro>, Primaria Orasului Baile Govora <baile.govora@vl.e-adm.ro>, Baile Olanesti <olanesti@vl.e-adm.ro>, Primaria Orasului Brezoi <brezoi@vl.e-adm.ro>, "calimanesti@vl.e-adm.ro" <calimanesti@vl.e-adm.ro>, "horezu@vl.e-adm.ro" <horezu@vl.e-adm.ro>, "ocnele_mari@vl.e-adm.ro" <ocnele_mari@vl.e-adm.ro>, "berislavesti@vl.e-adm.ro" <berislavesti@vl.e-adm.ro>, Primaria Budesti <budesti@vl.e-adm.ro>, Primaria Bujoreni <bujoreni@vl.e-adm.ro>, Primaria Bunesti <bunesti@vl.e-adm.ro>, "cernisoara@vl.e-adm.ro" <cernisoara@vl.e-adm.ro>, "daesti@vl.e-adm.ro" <daesti@vl.e-adm.ro>, "dragoesti@vl.e-adm.ro" <dragoesti@vl.e-adm.ro>, Primaria Francesti <francestiprimaria@yahoo.com>, COMUNA GALICEA <galicea@vl.e-adm.ro>, "golesti@vl.e-adm.ro" <golesti@vl.e-adm.ro>, PrimĂria LĂfcusteni - VĂlcea <lacusteni@vl.e-adm.ro>, "maldaresti@vl.e-adm.ro" <maldaresti@vl.e-adm.ro>, PRIMARIA MIHAESTI - Valcea <mihaesti@vl.e-adm.ro>, "muereasca@vl.e-adm.ro" <muereasca@vl.e-adm.ro>, "nbalcescu@vl.e-adm.ro" <nbalcescu@vl.e-adm.ro>, "pausesti_otasau@vl.e-adm.ro" <pausesti_otasau@vl.e-adm.ro>, "pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro" <pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro>, "perisani@vl.e-adm.ro" <perisani@vl.e-adm.ro>, "pietrari@vl.e-adm.ro" <pietrari@vl.e-adm.ro>, Primaria Prundeni <prundeni@vl.e-adm.ro>, "salatrucel@vl.e-adm.ro" <salatrucel@vl.e-adm.ro>, "sirineasa@vl.e-adm.ro" <sirineasa@vl.e-adm.ro>, "stefanesti@vl.e-adm.ro" <stefanesti@vl.e-adm.ro>, COMUNA TOMSANI <tomsani@vl.e-adm.ro>, "vaideeni@vl.e-adm.ro" <vaideeni@vl.e-adm.ro>, "vladesti@vl.e-adm.ro" <vladesti@vl.e-adm.ro>, Primaria Voineasa <prvoineasa@yahoo.com>

În atenția doamnei/domnului PRIMAR

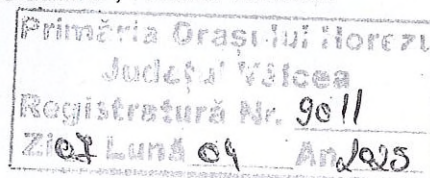







Buna ziua,

Vă transmitem, atașat, adresa ADI APA Vâlcea nr.190 din 04.04.2025, împreună cu documentele menționate în cuprinsul acesteia.

Precizăm că adresa ADI APA Vâlcea este atașată și în format editabil.

Cu stimă,

Director Executiv,
Răzvan Ionescu**6 atașamente**

-  **1.adresa ADI APA Valcea nr.190 din 04.04.2025.pdf**
4540K
-  **1.1.adresa ADI APA Valcea nr.190 format editabil.docx**
36K
-  **2.model HCL -format editabil.docx**
29K
-  **3.Notificare plata -ref apa meteorica.pdf**
1038K
-  **4.Extras Dispozitie Obligatorie ANAF.pdf**
9339K
-  **5.adresa Apavil solicitare modificare Regulament serviciu.pdf**
1024K

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"APA VÂLCEA"
Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Rm.Vâlcea sub
nr.8/14.04.2008;
CIF 23764139
Sediul:municipiul Rm.Vâlcea, str.Căpitan Mărășanu, nr.3, județul Vâlcea;
Tel / Fax: 0350 - 407078, e-mail : apavalcea@yahoo.com

Nr.190 din 04.04.2025

MEMBRII
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "APA VÂLCEA"
ale căror sisteme de alimentare cu apă și de canalizare au fost preluate de către
operatorul regional Apavil S.A.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” va aduce la cunoștință următoarele:

În urma inspecției economico-financiare realizate la Apavil S.A. în perioada 09.10.2023 -11.03.2024 de către o echipă din cadrul DGRFP Craiova - Activitatea de Inspecție Fiscală -Serviciul de Inspecție Economico-Financiară, a fost emisă Dispoziția obligatorie nr.CRR-AIF 1.305 din 22.03.2024, prin care au fost dispuse mai multe măsuri pentru deficiențele constatate, printre care și cele de la pct.3.7(măsura 7) și pct.3.8 (măsura 8) care se referă și la ADI APA Vâlcea. Conducerea Apavil S.A. a considerat că ADI "APA Vâlcea" este singura vinovată de producerea prejudiciilor constatate la pct.3.7.și pct.3.8 din Dispoziția obligatorie, motiv pentru care a notificat Asociația să plătească integral sumele pe care echipa de control a dispus să le recupereze de la persoanele vinovate.

La pct.3.8 din Dispoziția obligatorie, se precizează că operatorul economic nu a facturat către consumatorii finali întreaga cantitate de apă epurată și deversată pentru care s-au achitat taxe la A.N. Apele Române-Administrația Bazinală Olt (...). Unul dintre motivele care au generat diferența de 6.525.956 m³ dintre cantitatea de apă epurată și deversată pentru care s-au achitat taxe la Apele Române și apa pentru care s-a facturat serviciul de canalizare îl reprezintă scutirea de la plata apei meteorice preluate în rețeaua publică de canalizare, pe întreaga arie de operare pentru persoanele fizice și asociațiile de proprietari.

Măsura dispusă: Conducerea Apavil S.A. va întreprinde toate demersurile legale în vederea recuperării sumei de 24.723.527 lei, fără TVA și a dobânzii legale aferente de la cei care au generat această situație, prin neasigurarea unei bune gestiuni economico-

Având în vedere că Apavil S.A. a solicitat și modificarea art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul înlăturării prevederilor referitoare la scutirea persoanelor fizice și a asociațiilor de proprietari de la plata apei meteorice preluată în rețeaua publică de canalizare pe întreaga arie de operare, pentru evitarea în viitor a unei astfel de situații în care Asociației să i se impute plata contravalorii cantității de apă de canalizare, calculată ca diferență dintre apa epurată și deversată pentru care Apavil efectuează cheltuieli și achită taxe legale și apa de canalizare pentru care nu se facturează furnizarea serviciului, în cadrul aceleiași ședințe AGA, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" a făcut cunoscut membrilor asociației prezenți că aparatul tehnic al Asociației o să solicite asociațiilor implicați modificarea Regulamentului Serviciului în sensul cerut de Apavil S.A.

În prezent, art.236 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Adunării Generale a ADI "APA Vâlcea", are următorul cuprins:

"Art.236 (1) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare și epurată se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică stabilită și comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846 – 2:2006.

(2) În cazul în care un utilizator este racordat la rețeaua publică de canalizare care funcționează în sistem unitar, divizor sau mixt, apa meteorică se va factura astfel:

Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua publică de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice stabilită și comunicată de A.N.M., pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-2:2006, și anume:

-0,90 - pentru învelitori metalice, din sticlă, țiglă și carton asfaltat, terase asfaltate și pavaje din asfalt și beton;

-0,10 - pentru terenuri de sport, grădini, incinte și curți nepavate, terenuri agricole (cultivate).

Relația de calcul analitic este:

$$Q_m = (S_1 \times 0,90 + S_2 \times 0,10) \times k$$

În conformitate cu art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006, R, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin statutul asociației, să exercite drepturile și obligațiile prevăzute la art.8 alin.(3) (...). Exercițarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art.8 alin.(3) lit."d²" (*aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii*) și lit."i" (*aprobarea regulamentului serviciului*) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.21 alin.(1) din Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Adunării generale luată în exercitarea atribuției prevăzute la art.16 alin.(3) lit.g), respectiv aprobarea regulamentului serviciului, nu poate fi votată de reprezentanții asociațiilor în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Vă facem cunoscut că în urma controlului efectuat de către A.N.R.S.C. în perioada 26.07-05.08.2022, atât la ADI "APA Vâlcea", cât și la Apavil S.A., echipa de control a verificat Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și în ceea ce privește art.236 a reținut, în Notele de control încheiate, că "*prin art.236 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare este stabilit modul în care sunt puse în aplicare prevederile art.215 din regulamentul-cadru privind stabilirea cantităților de apă meteorică evacuate la rețeaua de canalizare*".

Art.215 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007, prevede următoarele:

"(1) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-1:2006.

(2) În cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta aleasă, în documentele menționate se va evidenția formula de determinare folosită."

Având în vedere această precizare a echipei de control, pentru clarificări suplimentare, ADI "APA Vâlcea" s-a adresat în scris A.N.R.S.C. cu rugămintea de a ne comunica dacă "din punct de vedere al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, persoanele fizice și asociațiile de

(2) În cazul în care un utilizator este racordat la rețeaua publică de canalizare care funcționează în sistem unitar, divizor sau mixt, apa meteorică se va factura astfel:

Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua publică de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice stabilită și comunicată de A.N.M., pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-2:2006, și anume:

-0,90 - pentru învelitori metalice, din sticlă, țiglă și carton asfaltat, terase asfaltate și pavaje din asfalt și beton;

-0,10 - pentru terenuri de sport, grădini, incinte și curți nepavate, terenuri agricole (cultivate).

Relația de calcul analitic este:

$$Q_m = (S_1 \times 0,90 + S_2 \times 0,10) \times k$$

unde:

Q_m - cantitatea de apă meteorică lunară;

S_1 - suprafața aferentă învelitorilor metalice, din sticlă, țiglă și carton asfaltat, terase asfaltate și pavaje din asfalt și beton;

S_2 - suprafața aferentă terenurilor de sport, grădini, incinte și curți nepavate, terenuri agricole (cultivate);

k - cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii.

(3) Eliminat.

(4) Persoanele fizice și/sau juridice sunt obligate, în cazul în care rețelele de canalizare sunt proiectate doar pentru preluarea apelor uzate menajere, să nu evacueze apa pluvială/meteorică în rețeaua publică de canalizare. Apele pluviale/meteorice pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului regional.”

- modificarea în mod corespunzător, prin Act adițional, a anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A.